



PS/1860/879/2017/3

Katowice, 21 marca 2017 r.

**ZOOM PROJEKT**  
**Piotr Zowada**

**ul. W. Wajdy 5/15**  
**40 - 175 Katowice**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.02.2017 r. dotyczące uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, sieci i instalacji zewnętrznych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego MOSIR przy ul. Hubala Dobrzańskiego w Sosnowcu”, Górnoląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna przesyła w załączeniu „Plan Zagospodarowania Terenu - Plansza zbiorcza” sporządzony na kopii mapy do celów projektowych terenu w rejonie ulic: Gacka, mjr. H. Hubala Dobrzańskiego w Sosnowcu z wskreślą orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociągu magistralnego DN 600 mm. Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociągu, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po min. 5,0 mb z obu stron - licząc od jego osi. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu. Uzgadniamy budowę sieci i instalacji zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu w przedmiotowym obszarze zgodnie z przedłożonym ww. planem zagospodarowania terenu - Numer Rysunku U/B-101. Ogrodzenie w obszarze strefy technicznej należy wykonać jako rozbieralne z zachowaniem odległości poziomej rzutu ławy fundamentowej (elementów fundamentowych) od osi wodociągu min. 3,0 m. Projektowane do nasadzeń drzewa należy zasadzić w odległości min 3,0 m od skrajni wodociągu. Roboty ziemne w obszarze strefy technicznej należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod bezpośrednim nadzorem służb technicznych naszej Spółki. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Wykonany powykonawczy operat pomiarowy (kopię) przyłącza elektroenergetycznego z lokalizacją złącza kablowego w zakresie przebiegu w obszarze strefy technicznej magistrali wodociągowej, złożony w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należy przekazać do naszej

Osoba do kontaktu: Andrzej Skrzypczyk tel. 32 6038788, e-mail: a.skrzypczyk@ gpw.katowice.pl

Strona 1 z 2


Spółki. Wszelkie inne, nie wymienione w piśmie zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić odrębnymi wnioskami. Uzgodnienie wydaje się na wniosek firmy ZOOM PROJEKT Piotr Zowada, celem przedłożenia do Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej w związku z wpisem naszego konsultanta do protokołu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w trybie stacjonarnym w dniu 09.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, znak sprawy WGG.6630.119.2016. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania. Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. OSM Zagórze
3. PS a/a

Dyrektor  
Pionu Sieci Dystrybucji  
*Jerzy Muszer*  
Jerzy Muszer

Zastępca Burmistrza  
Wydziału Eksploatacji  
Sieci i Dystrybucji Wody  
*Andrzej Skrzypczyk*  
Andrzej Skrzypczyk

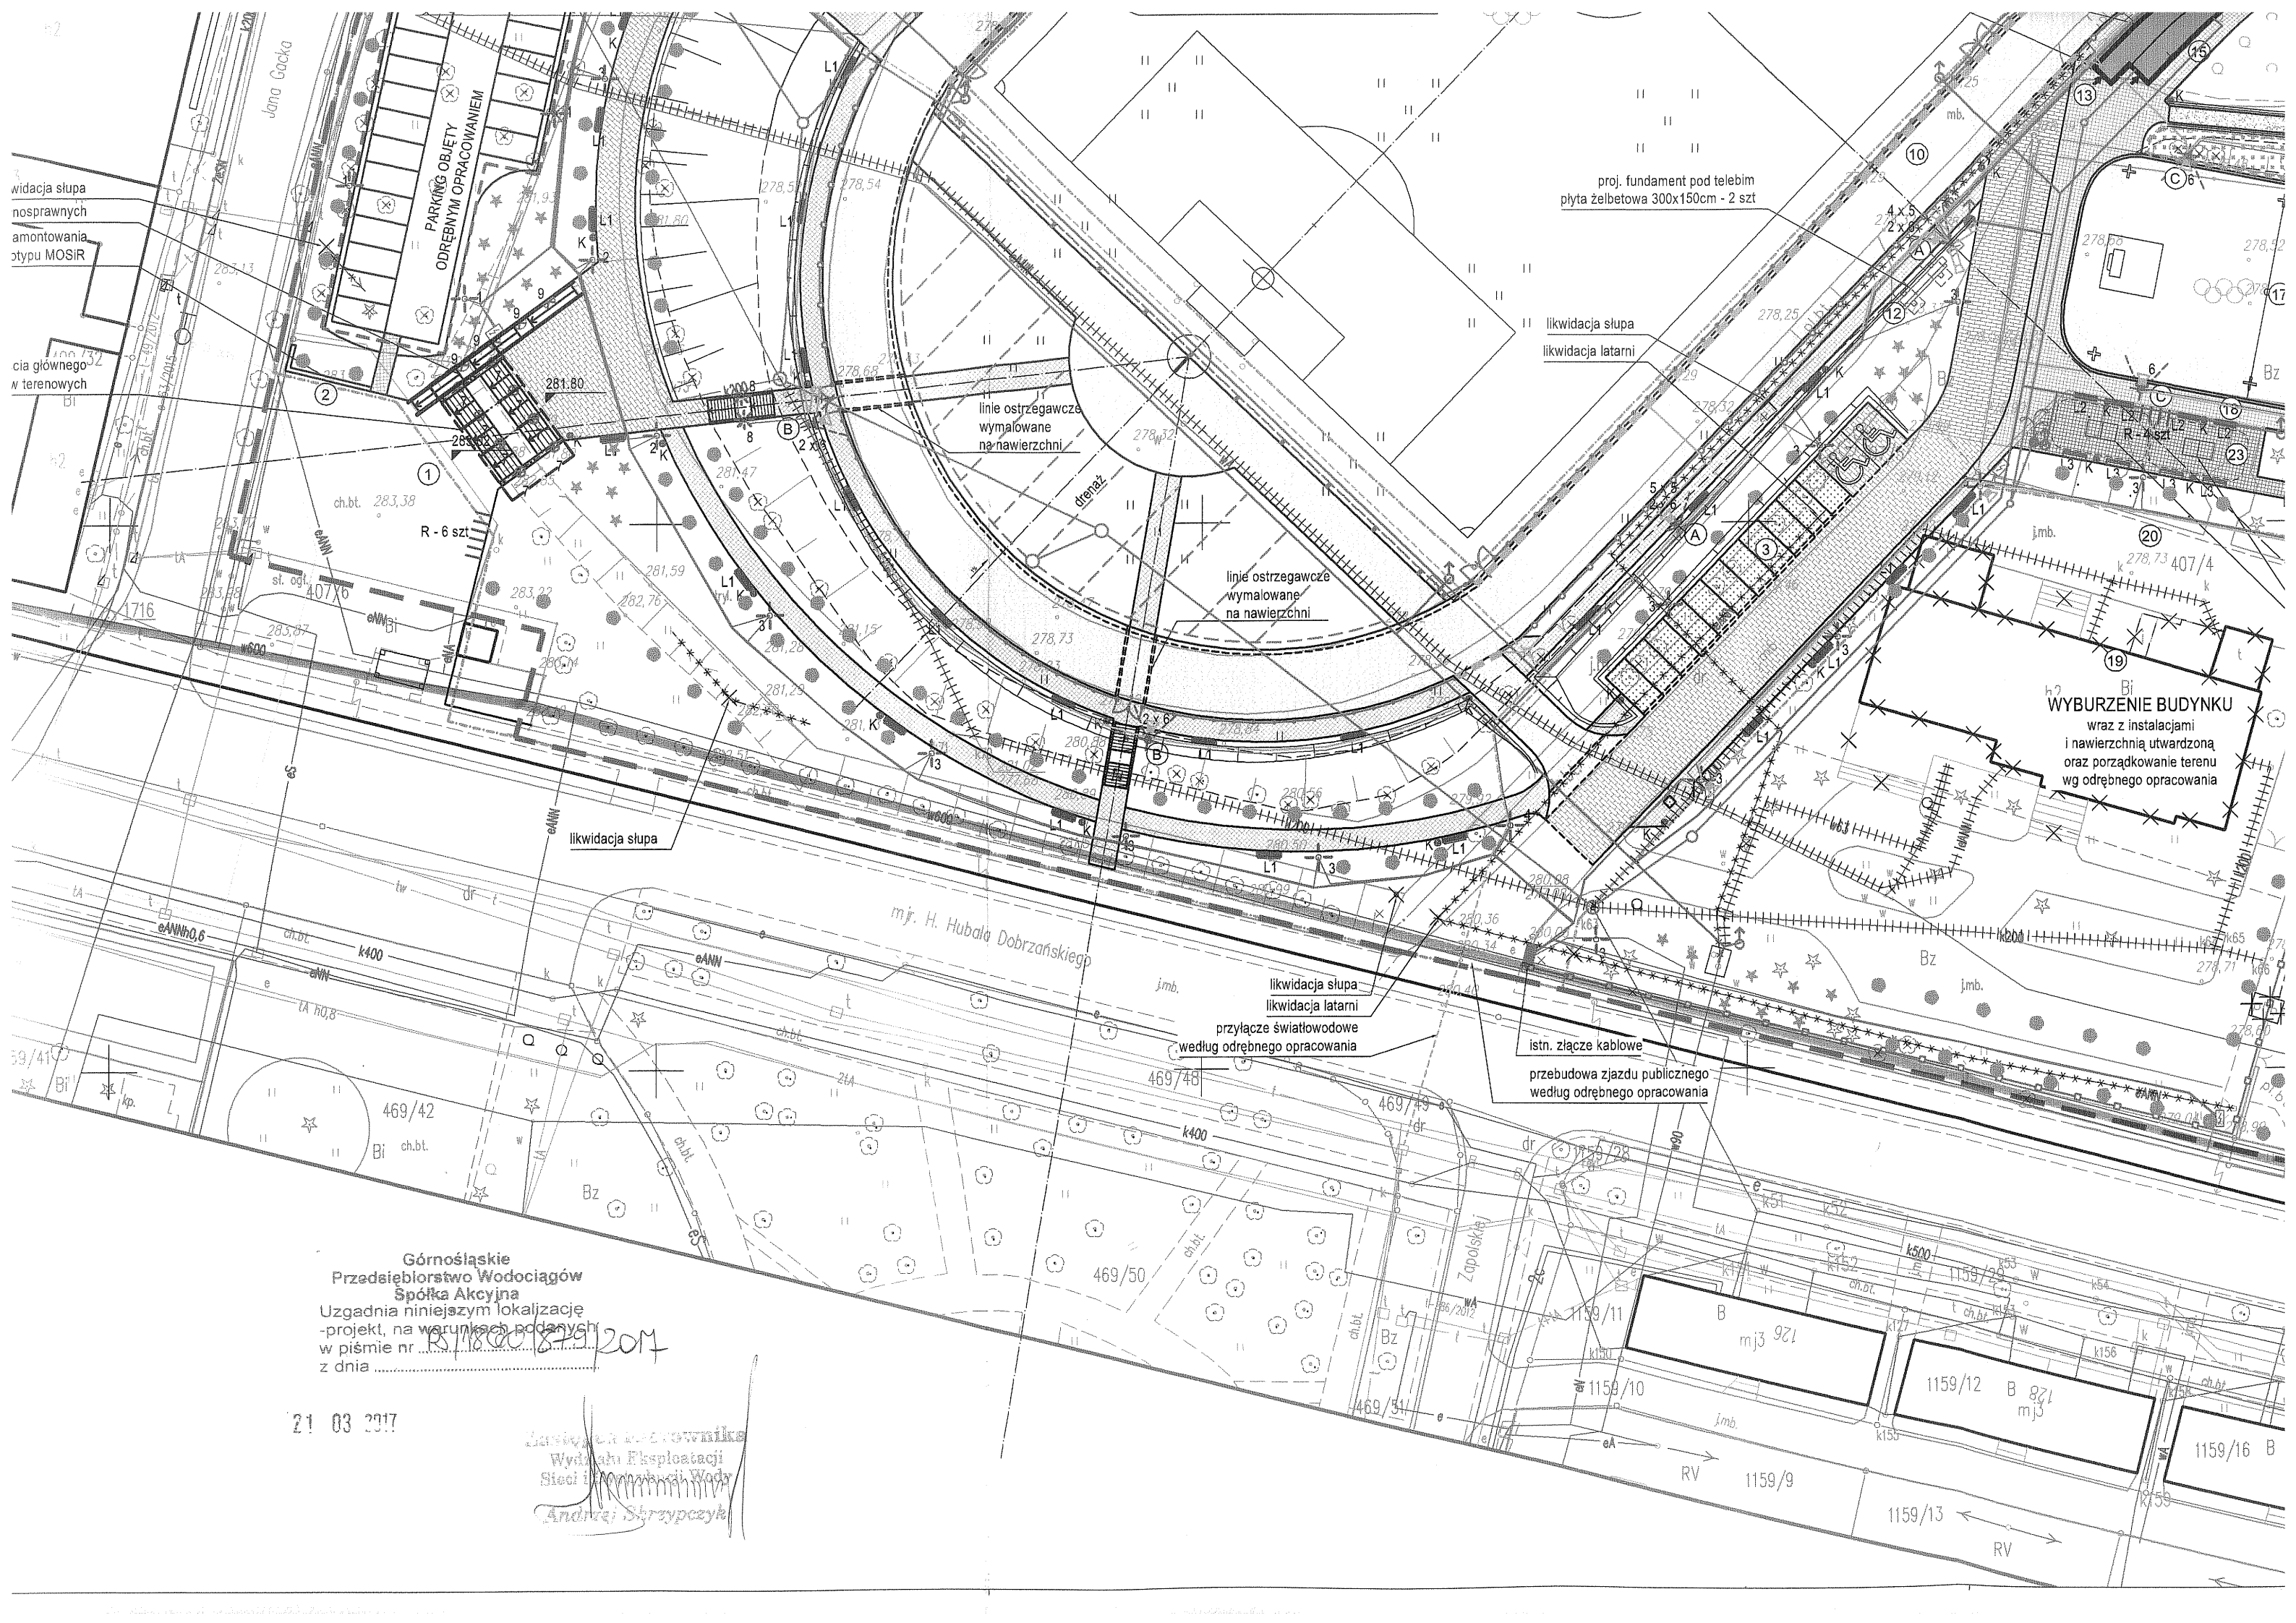

widacja słupa  
nosprawnych  
amontowania  
otypu MOSIR

cia głównego  
w terenowych

proj. fundament pod telebim  
plyta żelbetowa 300x150cm - 2 szt

likwidacja słupa  
likwidacja latarni

linie ostrzegawcze  
wymalowane  
na nawierzchni

linie ostrzegawcze  
wymalowane  
na nawierzchni

WYBURZENIE BUDYNKU  
wraz z instalacjami  
i nawierzchnią utwardzoną  
oraz porządkowanie terenu  
wg odrębnego opracowania

likwidacja słupa

likwidacja słupa  
likwidacja latarni  
przyłącze światłowodowe  
według odrębnego opracowania

istn. złącze kablowe  
przebudowa zjazdu publicznego  
według odrębnego opracowania

Górnośląskie  
Przedsiębiorstwo Wodociągów  
Spółka Akcyjna  
Uzgadnia niniejszym lokalizację  
-projekt, na warunkach podanych  
w piśmie nr 15.1800.829/2017  
z dnia 21.03.2017

21 03 2017

Janusz Kozłowski  
Wydział Eksploatacji  
Sieci i Inżynierii Wodnej  
Andrzej Skrzypczyk