


- h2
- rura dwudzielna 110 na istn. przewodach elektr.
 - rura dwudzielna 110 na istn. sieci teletechnicznej
 - rura dwudzielna 110 na istn. sieci elektrycznej



Legenda:

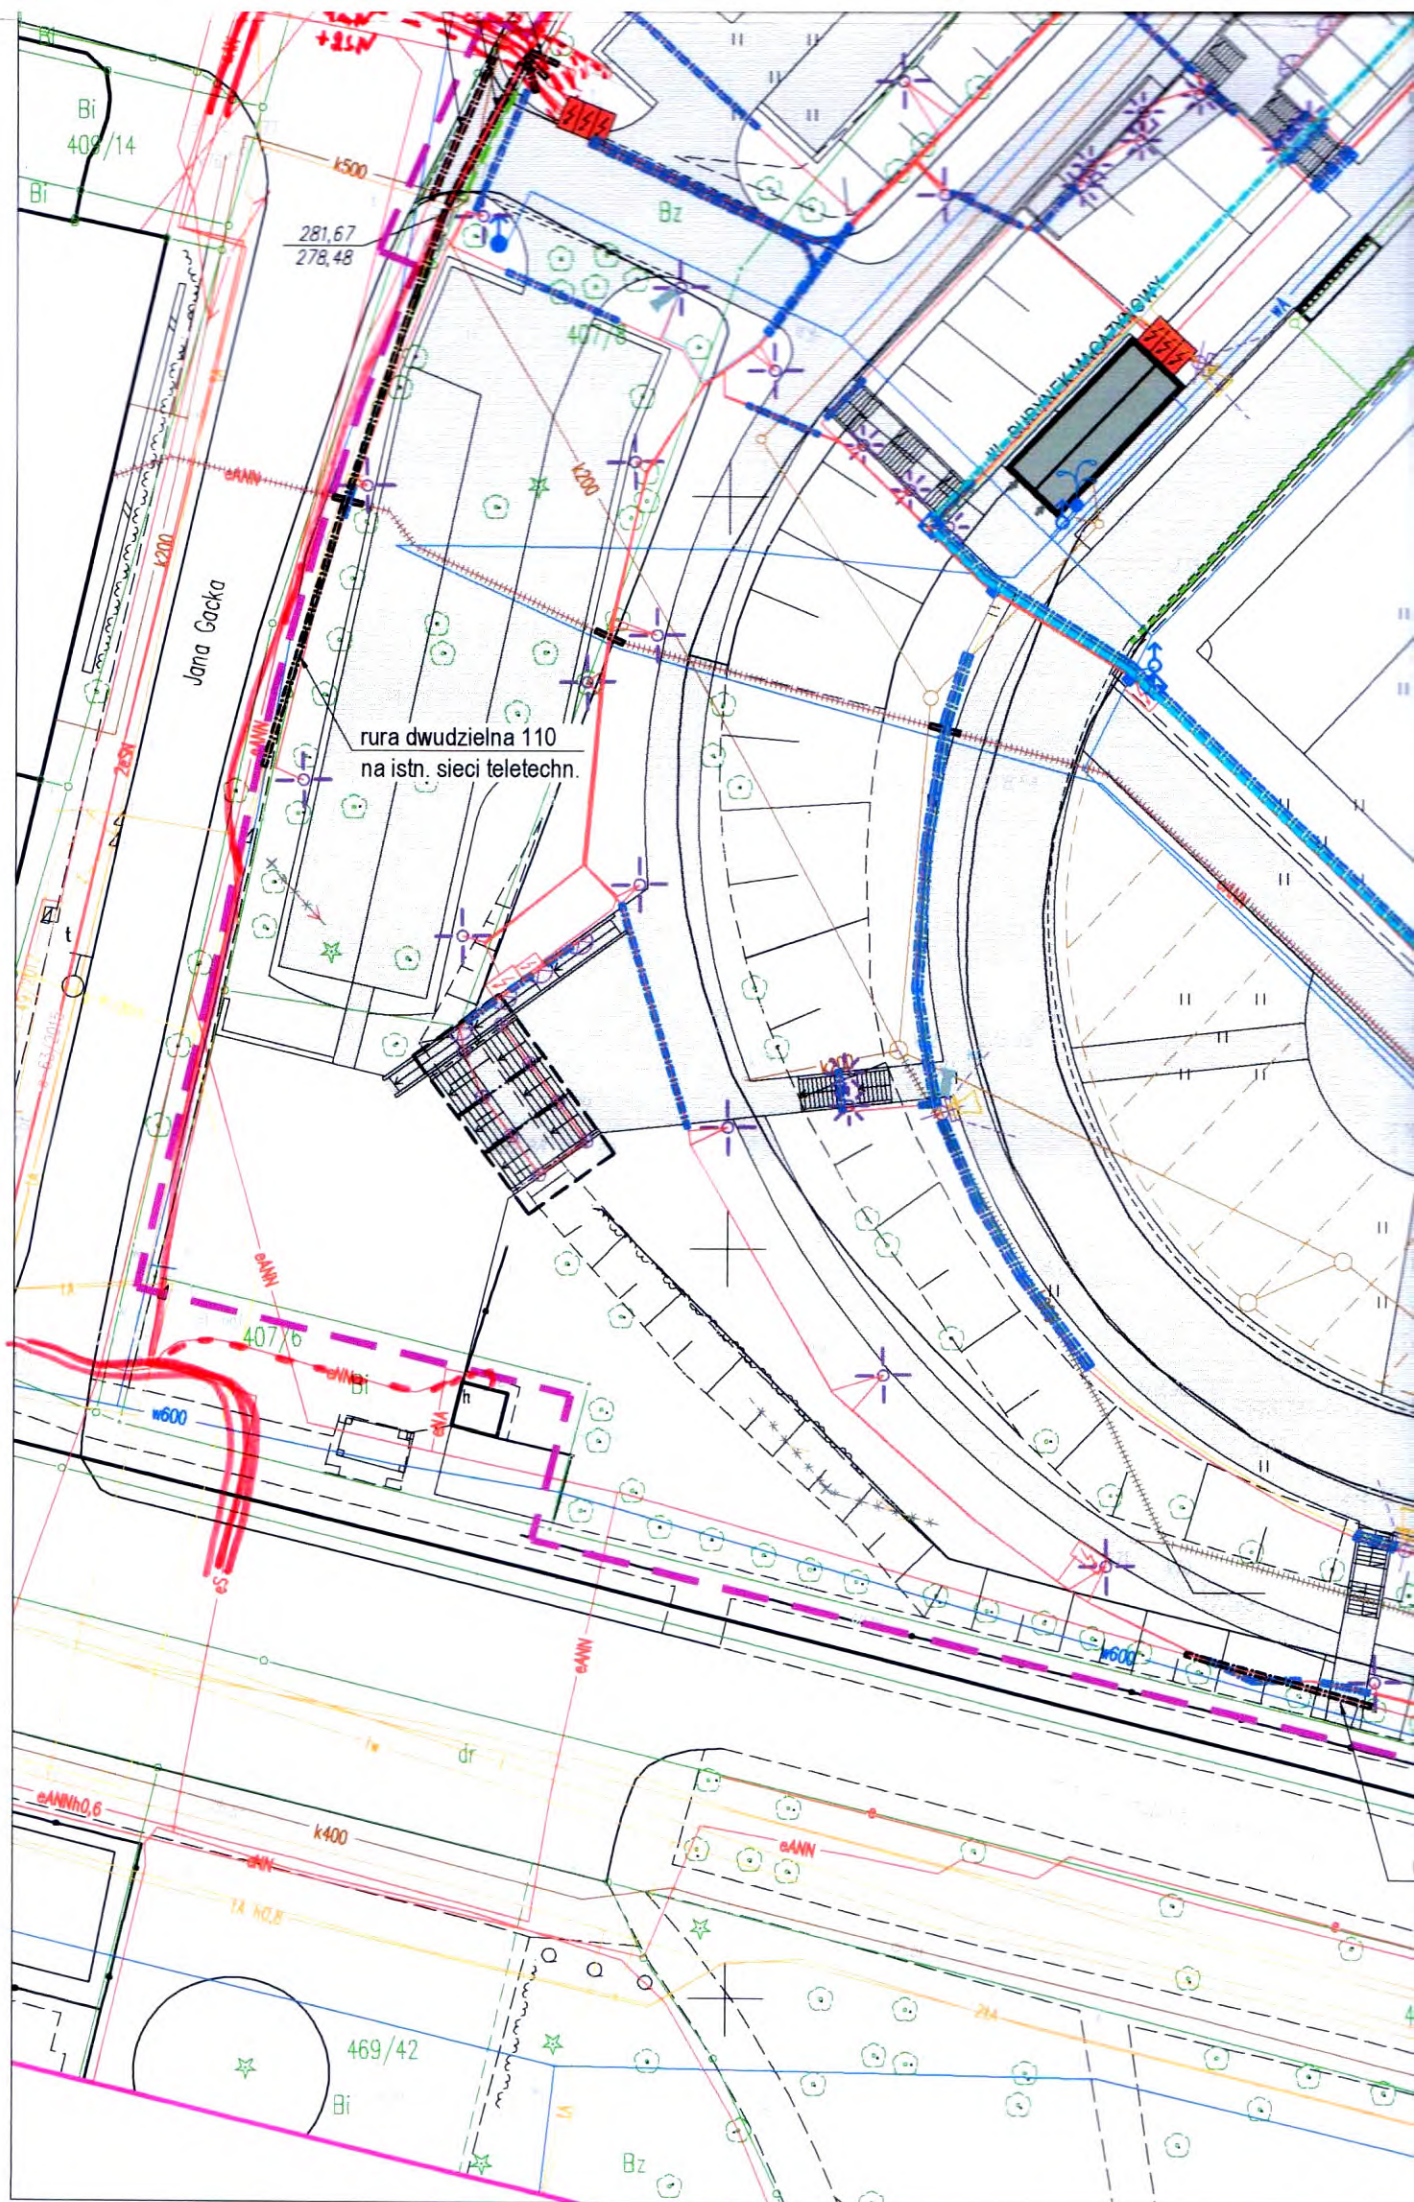

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii nanieśiono na planie

Uzgodnia się z uwagą, że dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie

01.02.2015
107/03/00094/2017

Przebieg linii nanieśiono przebieg(*) (zak*)
Wzrosty i linie nanieśiono w oddziale TAURON Dystrybucja S.A.
Wzrosty i linie nanieśiono w oddziale TAURON Dystrybucja S.A.
Przebieg linii nanieśiono w oddziale TAURON Dystrybucja S.A.

[Signature]

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgodności na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na rozbieżności w sobie i mienia, w przypadku kolizji z drzewami i liniami sieci elektroenergetycznej, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zwinventaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przebieg linii nanieśiono w oddziale TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku kolizji z drzewami i liniami sieci elektroenergetycznej, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zwinventaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przebieg linii nanieśiono w oddziale TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku kolizji z drzewami i liniami sieci elektroenergetycznej, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zwinventaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.